
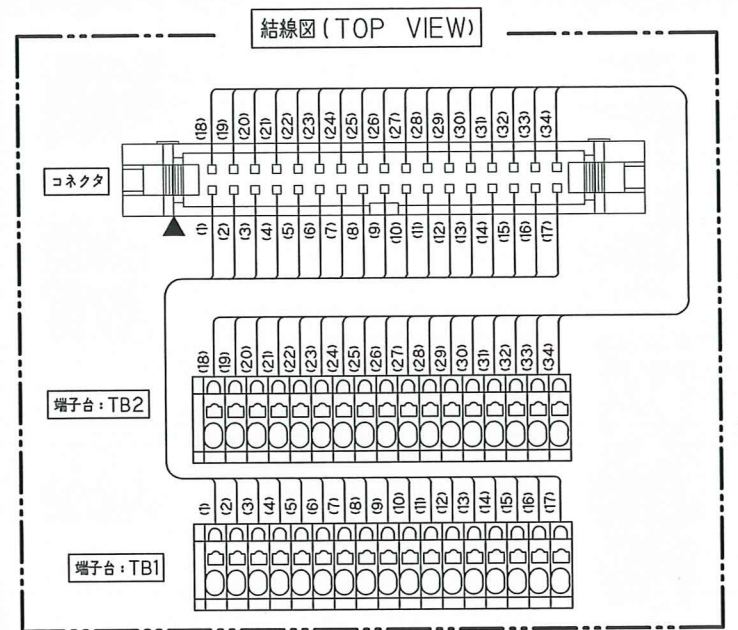
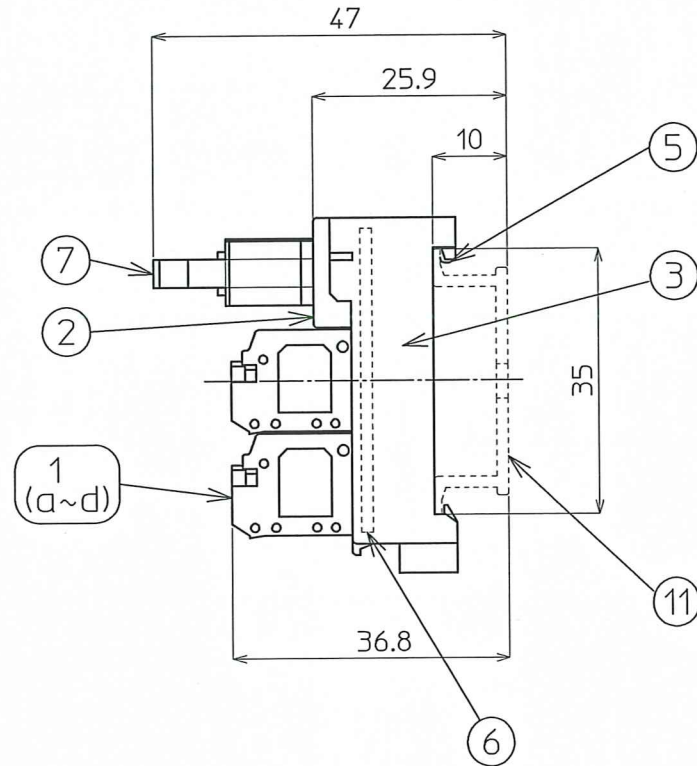


参考図



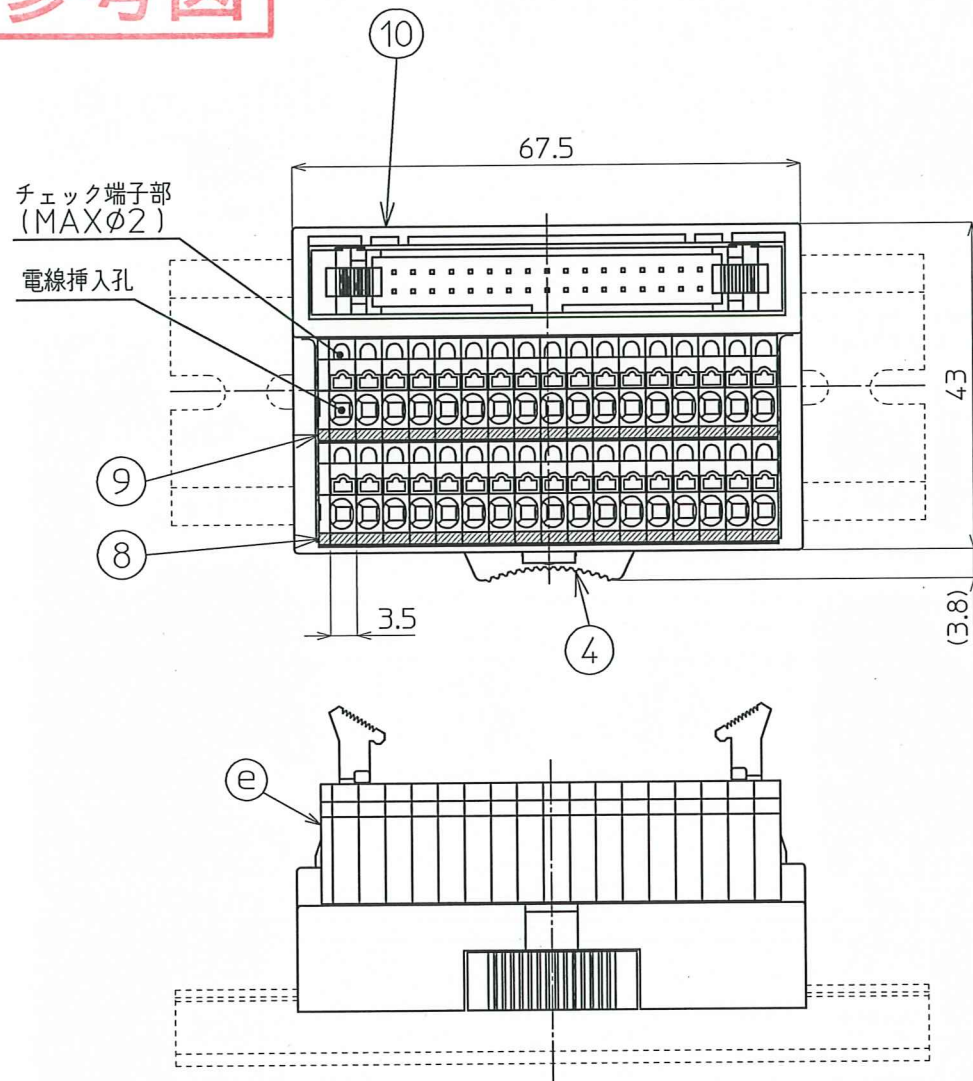


品番	印字内容
⑨	100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 COM1
⑧	000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 COM2

仕様

品番	品名	材質	寸法	表面処理	備考	数量
1	端子台 17P					2
a	中間板	ナイロン (グレー)			UL94V-0	17set
b	導電板	銅合金		Sn		
c	ボタン	ナイロン (オレンジ)			UL94V-0	
d	パネ	SUS				
e	側板	ナイロン (グレー)			UL94V-0	1
2	上ケース	PBT (アイボリー)			UL94V-0	1
3	下ケース	PBT (アイボリー)			UL94V-0	1
4	ロックボタン	POM (イエロー)				1
5	パネ	SUS				1
6	基板	ガラエポ (両面)	t=1.6			1
7	コネクタ				ヒロセ電機: HIF3BA-34PA-2.54DSA (71)	1
8	端子台/TB1用記名シール					1
9	端子台/TB2用記名シール					1
10	製品形式シール					1
11	DIN35mmレール				※別付属品	1

定格


定格電圧		125V
定格電流		1A
絶縁抵抗		100MΩ以上（DC500Vメカにて）
耐電圧		AC500V / 1分間
適合電線	押圧着端子 （フェルルール）	0.25mm ² ~ 0.5mm ² / AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠 
	単線	φ0.3~φ1.3 9~10mm 単線 
	撚り線	0.08mm ² ~ 1.5mm ² / MAX AWG28~AWG16 9~10mm 撚り線 
	使用周囲温度	
相対湿度		45~85%
注意：単線・撚り線の被覆外径φ3.1以上の電線は使用できません。		

注意1 単線・撚り線の被覆外径φ3.1以上の電線は使用できません。

製品質量 約73g

DIN (35mm幅) レール取付後にユニットを移動させる方法

本ユニットは止め金具なしでもレール上に固定できる構造となっていますが、レール取付後、作業状況に応じユニット動かしたい場合は下図のロックボタン①を押す事により、レール固定機構が解除され、ユニットの移動が可能になります。

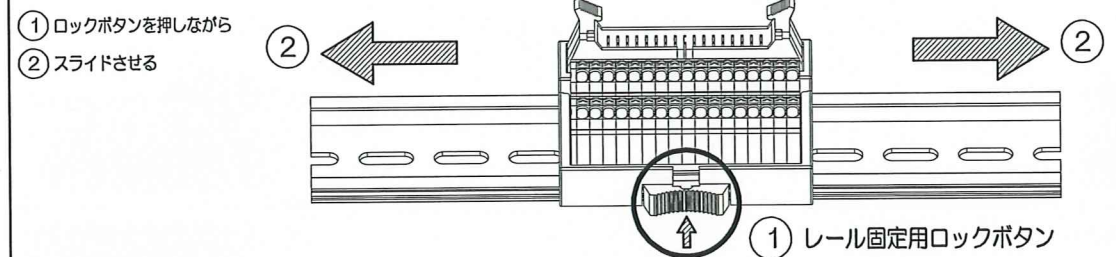

⚠ ロックボタン①を押さずに無理にユニットを移動させるとレールに傷が付く事があるのでご注意ください。

承認 APPROVED 	検閲 CHECKED 	製図 DRAWING 小松 2011.1/18	設計 DESIGNED	名称 TITLE PCX-1H34-TB34-K1
製品コード CODE No.	単位 UNIT mm	公差 TOLERANCE	尺度 SCALE 1 / 1	図番 DRAWING No. TA11034-01
東洋技研株式会社 TOYOGIKEN CO.,LTD.				REV. SHEET 1 / 1

規格認証に伴い全面書き換え	2013.11/29	小松
改訂記事 REV. DESCRIPTION OF REVISION	年月日 DATE	担当 BY