
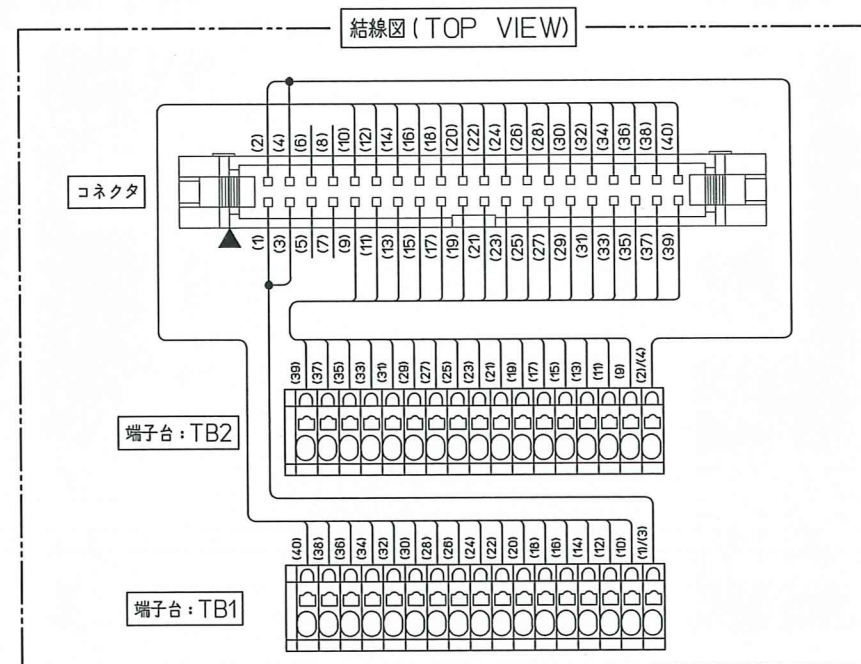
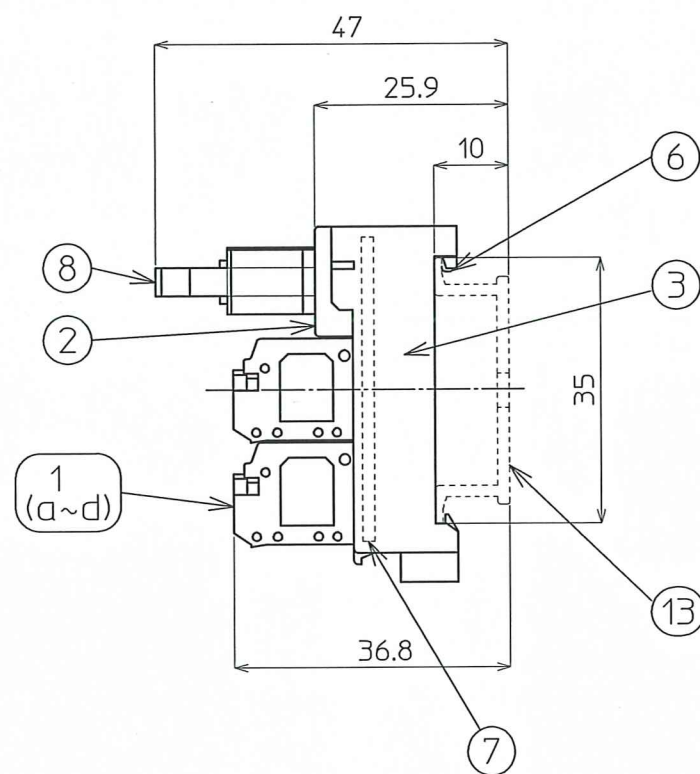


参考図


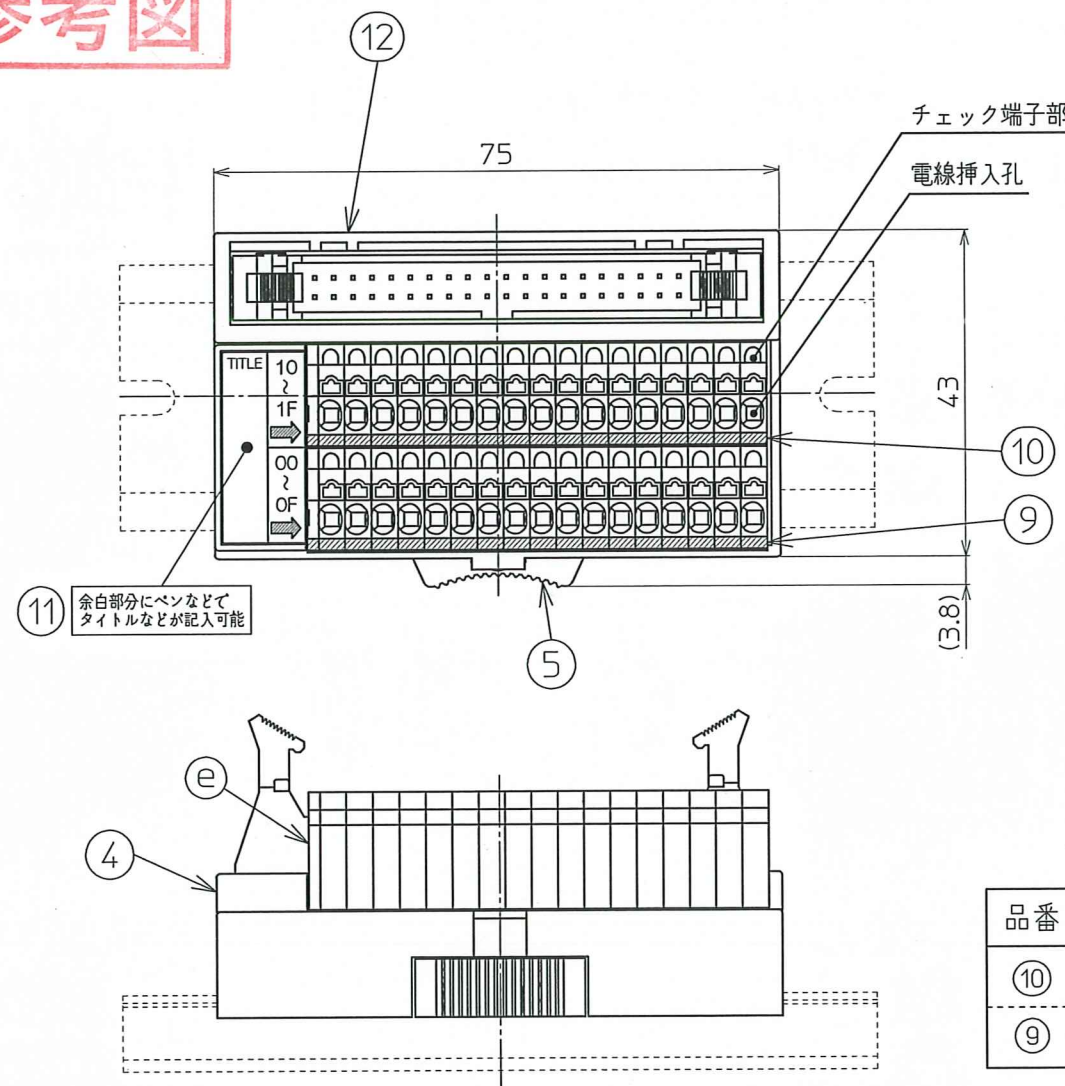


品番	印字内容
⑩	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F COM
⑨	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F NC

仕様


品番	品名	材質	寸法	表面処理	備考	数量
1	端子台 17P					2
a	中間板	ナイロン(グレー)			UL94V-0	17set
b	導電板	銅合金		Sn		
c	ボタン	ナイロン(オレンジ)			UL94V-0	
d	パネ	SUS				
e	側板	ナイロン(グレー)			UL94V-0	
2	上ケース	PBT(ファイバー)			UL94V-0	1
3	下ケース	PBT(ファイバー)			UL94V-0	1
4	表示用ケース	PBT(ファイバー)			UL94V-0	1
5	ロックボタン	POM(イエロー)				1
6	パネ	SUS				1
7	基板	ガラエボ(両面)	t=1.6			1
8	コネクタ				HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)/ヒロセ電機	1
9	端子台/TB1用記名シール					1
10	端子台/TB2用記名シール					1
11	タイトル記入シール					1
12	製品形式シール					1
13	DIN35mmレール				※別付属品	1

定格

定格電圧		50V
定格電流		信号: 0.5A COM部: 2A
絶縁抵抗		100MΩ以上 (DC500Vメカ'にて)
耐電圧		AC500V / 1分間
適合電線	押圧着端子 (フェールル)	0.25mm ² ~ 0.5mm ² / AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠 8~12mm 
	単線	φ0.3~φ1.3 9~10mm 単線  CABLE
	撚り線	0.08mm ² ~ 1.5mm ² / MAX AWG28~AWG16 9~10mm 撚り線  CABLE
	使用周囲温度	
相対湿度		45~85%

DIN (35mm幅) レール取付後にユニットを移動させる方法

本ユニットは止め金具なしでもレール上に固定できる構造となっていますが、レール取付後、作業状況に応じユニット動かしたい場合は下図のロックボタン①を押す事により、レール固定機構が解除され、ユニットの移動が可能になります。

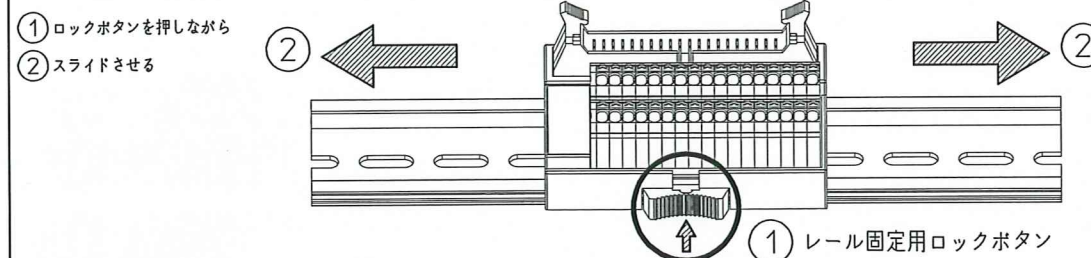

⚠ ロックボタン①を押さずに無理にユニットを移動させるとレールに傷が付く事があるのでご注意ください。

規格認証に伴い全面書き換え	2013.11/29	小松
訂正記事	年月日	担当
REV.	DATE	BY

承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWING	設計 DESIGNED	名称 TITLE (入力用)
		小松 2011.1/31		PCX-1H40-TB34-M2-X
製品コード CODE No.	単位 UNIT	尺度 SCALE	公差 TOLERANCE	図番 DRAWING No.
	mm	1 / 1		TA11022-01
東洋技研株式会社 TOYOGIKEN CO.,LTD.				REV. 1 / 1