


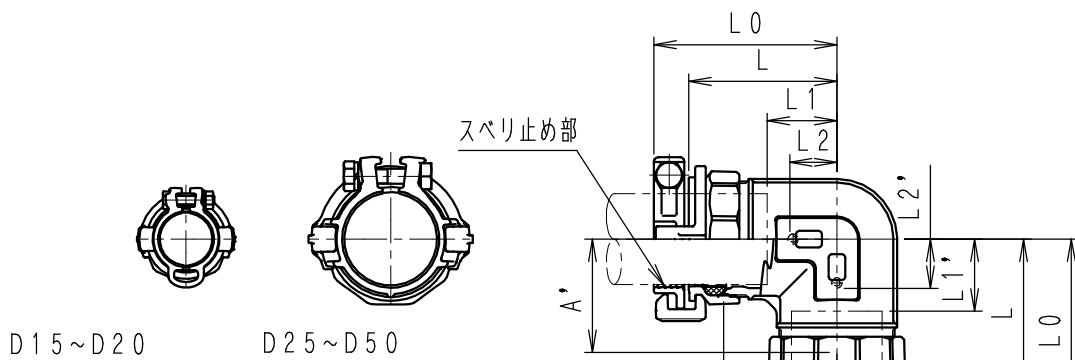

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)

L1は、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)

接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。(JIS B 2301)

内外面被覆鋼管(VD)

呼び径	各部寸法				
	A	L0	L	L1	L2
D15	48	82	61	27	15
D20	49	84	64	29	18
D25	56	94	72	34	23
D40	67	109	84	39	28
D50	81	125	100	45	28
許容差	±5				

内外面被覆鋼管(VD) × ポリエチレン管(JIS)

呼び径	各部寸法									
	A	L0	L	L1	L2	A'	L0'	L'	L1'	L2'
P20 × D15	48	82	61	27	15	—	—	—	—	—
P25 × D20	49	84	64	29	18	—	—	—	—	—
P30 × D25	56	94	72	34	23	—	—	—	—	—
D50 × P50	88	132	107	51	29	88	131	107	56	29
許容差	±5					±5				

内外面被覆鋼管(VD) × 塩ビ管

呼び径	各部寸法									
	A	L0	L	L1	L2	A'	L0'	L'	L1'	L2'
V20 × D15	48	82	61	27	15	—	—	—	—	—
V25 × D20	49	84	64	29	18	—	—	—	—	—
V30 × D25	56	94	72	34	23	—	—	—	—	—
D50 × V50	88	132	107	51	29	88	131	107	56	29
許容差	±5					±5				

内外面被覆鋼管(VD) × 鋼管

呼び径	各部寸法									
	A	L0	L	L1	L2	A'	L0'	L'	L1'	L2'
20 × D15	48	82	61	27	15	—	—	—	—	—
25 × D20	49	84	64	29	18	—	—	—	—	—
32 × D25	56	94	72	34	23	—	—	—	—	—
D50 × 50	88	132	107	51	29	88	131	107	56	29
許容差	±5					±5				

名称

SKXエルボ 内外面被覆鋼管(VD) 接続用

図面番号

SK-SK2301-E1-22-L-VD-03