


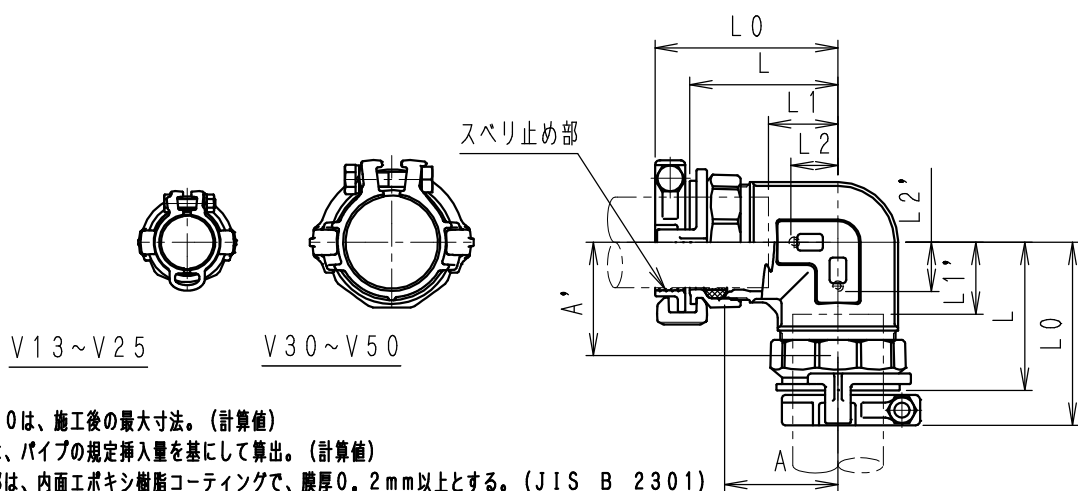

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)  
 L1は、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)  
 接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。(JIS B 2301)

#### 塩ビ管

| 呼び径       | 各部寸法 |     |    |    |    |    |     |    |     |     |
|-----------|------|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|
|           | A    | L0  | L  | L1 | L2 | A' | L0' | L' | L1' | L2' |
| V13       | 42   | 72  | 54 | 22 | 10 | -  | -   | -  | -   | -   |
| V16       | 44   | 74  | 56 | 24 | 12 | -  | -   | -  | -   | -   |
| V16 × V13 | 44   | 74  | 56 | 24 | 12 | 42 | 72  | 54 | 22  | 10  |
| V20       | 48   | 82  | 61 | 27 | 15 | -  | -   | -  | -   | -   |
| V25       | 49   | 84  | 64 | 29 | 18 | -  | -   | -  | -   | -   |
| V30       | 56   | 94  | 72 | 34 | 23 | -  | -   | -  | -   | -   |
| V40       | 60   | 102 | 78 | 37 | 26 | -  | -   | -  | -   | -   |
| V50       | 75   | 118 | 94 | 43 | 26 | -  | -   | -  | -   | -   |
| 許容差       | ±5   |     |    |    |    | ±5 |     |    |     |     |

#### 塩ビ管×ポリエチレン管(JIS)

| 呼び径       | 各部寸法 |     |    |    |    |    |     |    |     |     |
|-----------|------|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|
|           | A    | L0  | L  | L1 | L2 | A' | L0' | L' | L1' | L2' |
| V13 × P10 | 42   | 72  | 54 | 22 | 10 | -  | -   | -  | -   | -   |
| P13 × V13 | 44   | 74  | 56 | 24 | 12 | 42 | 72  | 54 | 22  | 10  |
| V16 × P13 | 44   | 74  | 56 | 24 | 12 | -  | -   | -  | -   | -   |
| P20 × V20 | 48   | 82  | 61 | 27 | 15 | -  | -   | -  | -   | -   |
| P25 × V25 | 49   | 84  | 64 | 29 | 18 | -  | -   | -  | -   | -   |
| P30 × V30 | 56   | 94  | 72 | 34 | 23 | -  | -   | -  | -   | -   |
| P40 × V40 | 60   | 102 | 78 | 37 | 26 | -  | -   | -  | -   | -   |
| P50 × V50 | 75   | 118 | 94 | 43 | 26 | -  | -   | -  | -   | -   |
| 許容差       | ±5   |     |    |    |    | ±5 |     |    |     |     |

#### 塩ビ管×鋼管

| 呼び径      | 各部寸法 |     |    |    |    |    |     |    |     |     |
|----------|------|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|
|          | A    | L0  | L  | L1 | L2 | A' | L0' | L' | L1' | L2' |
| 16 × V13 | 44   | 74  | 56 | 24 | 12 | 42 | 72  | 54 | 22  | 10  |
| × V16    | 44   | 74  | 56 | 24 | 12 | -  | -   | -  | -   | -   |
| 20 × V20 | 48   | 82  | 61 | 27 | 15 | -  | -   | -  | -   | -   |
| 25 × V25 | 49   | 84  | 64 | 29 | 18 | -  | -   | -  | -   | -   |
| 32 × V30 | 56   | 94  | 72 | 34 | 23 | -  | -   | -  | -   | -   |
| 40 × V40 | 60   | 102 | 78 | 37 | 26 | -  | -   | -  | -   | -   |
| 50 × V50 | 75   | 118 | 94 | 43 | 26 | -  | -   | -  | -   | -   |
| 許容差      | ±5   |     |    |    |    | ±5 |     |    |     |     |

#### 塩ビ管×内外面被覆鋼管(VD)

| 呼び径       | 各部寸法 |     |     |    |    |    |     |     |     |     |
|-----------|------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
|           | A    | L0  | L   | L1 | L2 | A' | L0' | L'  | L1' | L2' |
| V20 × D15 | 48   | 82  | 61  | 27 | 15 | -  | -   | -   | -   | -   |
| V25 × D20 | 49   | 84  | 64  | 29 | 18 | -  | -   | -   | -   | -   |
| V30 × D25 | 56   | 94  | 72  | 34 | 23 | -  | -   | -   | -   | -   |
| D50 × V50 | 88   | 132 | 107 | 51 | 29 | 88 | 131 | 107 | 56  | 29  |
| 許容差       | ±5   |     |     |    |    | ±5 |     |     |     |     |

名称

SKXエルボ 塩ビ管接続用

図面番号

SK-SK2301-E1-22-L-V-03