
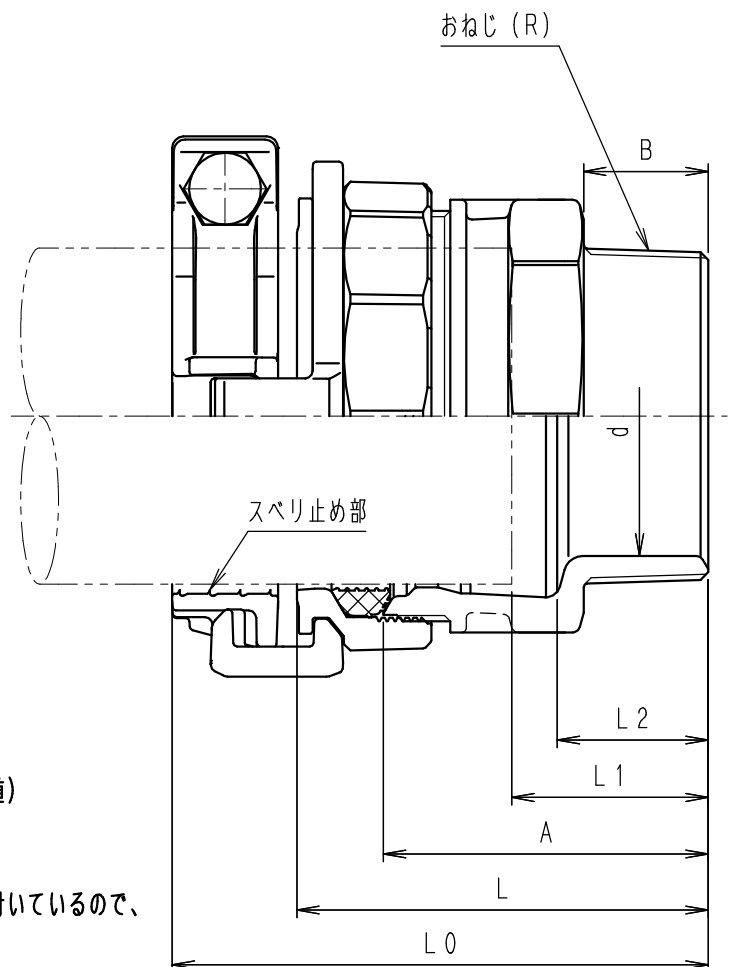


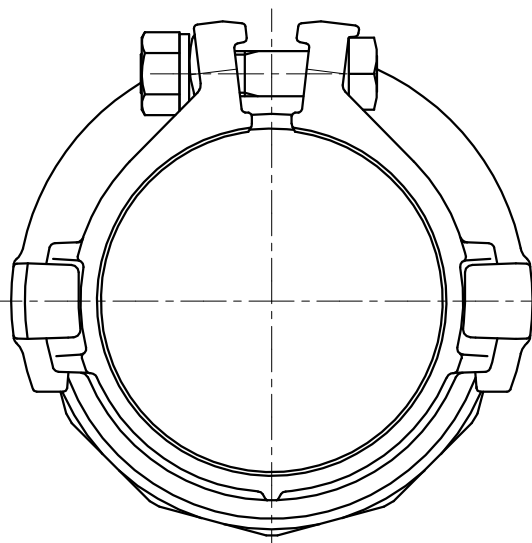

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)
 L1は、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)
 接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、
 膜厚0.2mm以上とする。(JIS B 2301)
 ポリエチレン管(JIS)用は、SRに開放ナットが付いているので、
 施工時取り外す事。

ポリエチレン管用(JIS)

呼び径	A	L0	L	L1	L2	B	d	おねじ
P65	83	128	101	48	37	30	62	R 2 1/2
P75	86	137	105	52	40	33	74	R 3
許容差	±5							

塩ビ管用

呼び径	A	L0	L	L1	L2	B	d	おねじ
V65	83	128	101	48	37	30	62	R 2 1/2
V75	86	137	105	52	40	33	74	R 3
V100	97	151	117	61	48	40	98	R 4
許容差	±5							

鋼管用

呼び径	A	L0	L	L1	L2	B	d	おねじ
65	83	128	101	48	37	30	62	R 2 1/2
75	86	137	105	52	40	33	74	R 3
100	97	151	117	61	48	40	98	R 4
許容差	±5							

名 称

SKXおねじ付ソケット 中口径
 (SKX-OS)

図面番号

SK-SKX2301-E2-22-OS-T-03

SK 株式会社川西水道機器

22年07月25日

尺 度

1/2

SIZE

A4